


Schaltzeiten für monovalente Wärmepumpen im Versorgungsbereich der BEW Netze GmbH (DK 41)

Aktuelle Unterbrechungszeiten bei Außentemperaturen dauernd $< 0\text{ C}^\circ$

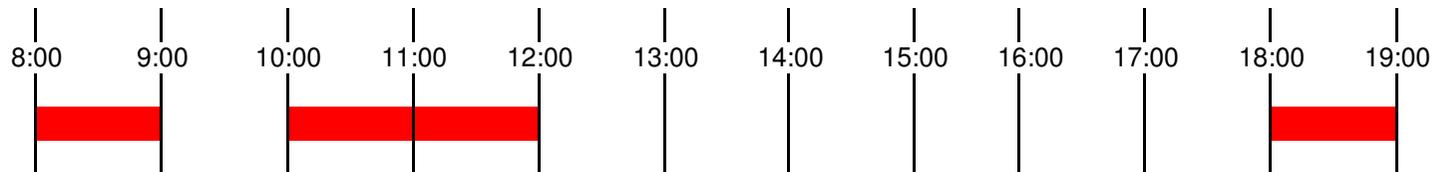

Block - Unterbrechzeiten für monovalente Wärmepumpen

 2 x 1 Std. und 1 x 2 Std.

Wärmepumpen die eine permanente Stromversorgung benötigen, sind über eine nicht unterbrechbare Lieferung zu versorgen.